


אספקת חשמל

EM-1 · נקודות ציוד ומעגלי הלוח

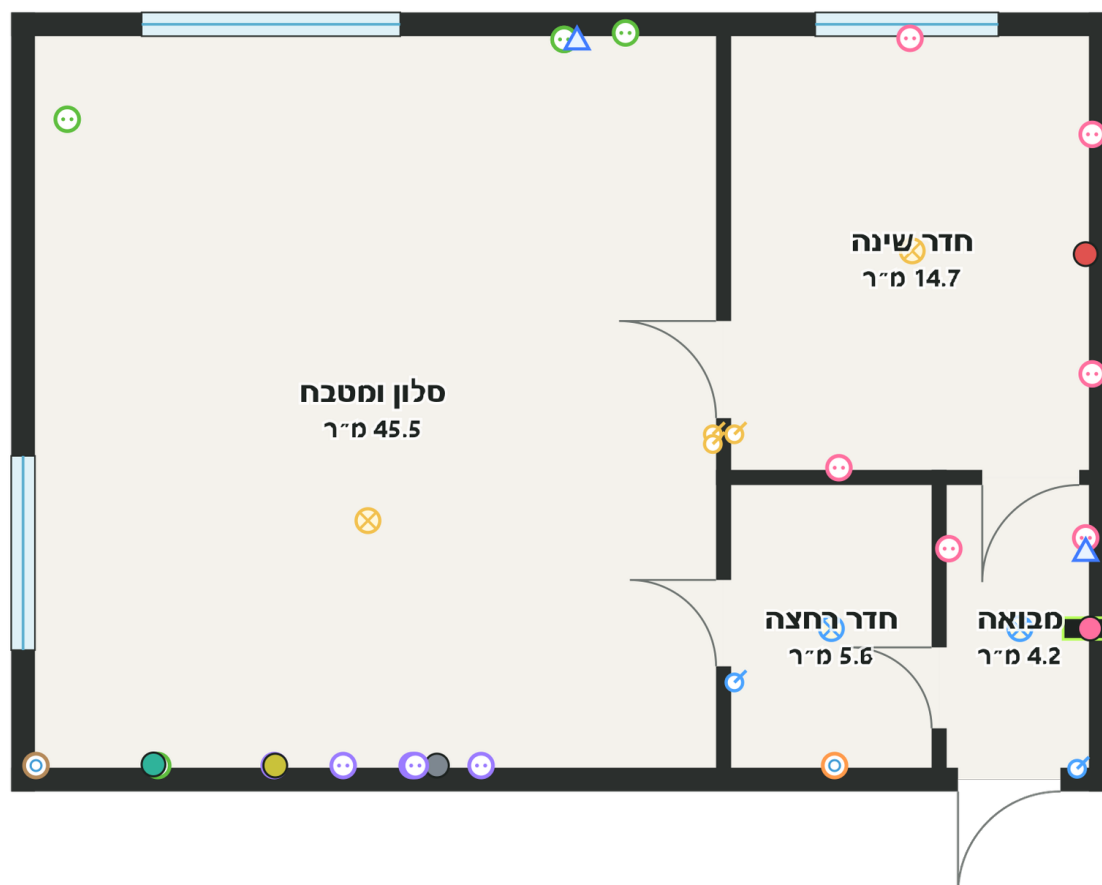


מקרא: DB — לוח הדירה; עיגול עם שתי נקודות — שקע; עיגול עם צלב — תאורה; קו אלכסוני — מתג; משולש — שקע רשת. צבע הנקודה מזהה את המעגל. פרטי המעגלים מופיעים בגיליון נפרד.

התרשים נבנה מהמודל הדיגיטלי של דירת ההדגמה. הגאומטריה והנקודות נלקחו מהיישום; ביצוע ואישור לכנס מסוים נעשים בנפרד.

אספקת מים וניקוז


BK-1 · נקודות חיבור למים, ניקוז וצינור אנכי

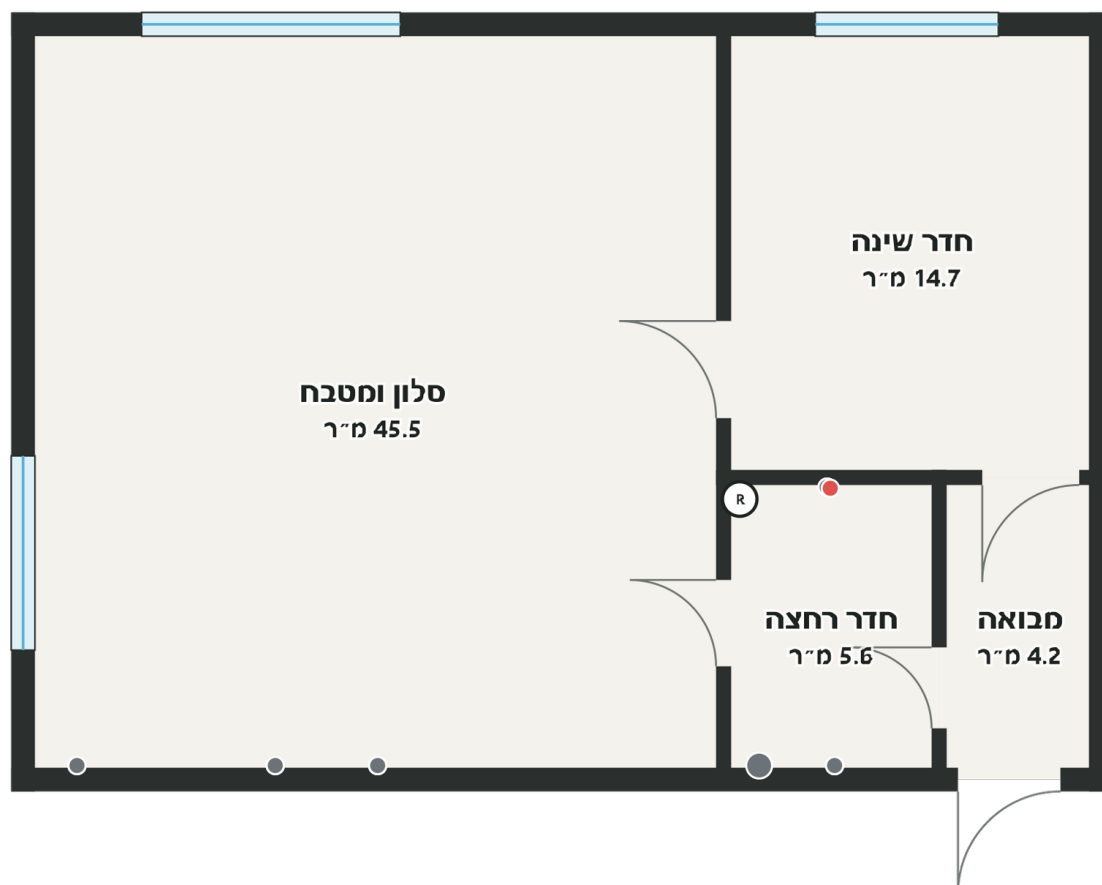

מקרא: כחול — מים קרים; אדום — מים חמים; אפור — ניקוז; R — צינור אנכי. נקודות החיבור מוצגות; תוואי הצנרת ומידות ההתקנה מחייבים אישור נפרד. התרשים נבנה מהמודל הדיגיטלי של דירת ההדגמה. הגאומטריה והנקודות נלקחו מהיישום; ביצוע ואישור לנכס מסוים נעשים בנפרד.

רשתות מתח נמוך

CC-1 · שקעי רשת וכיסוי Wi-Fi משוער

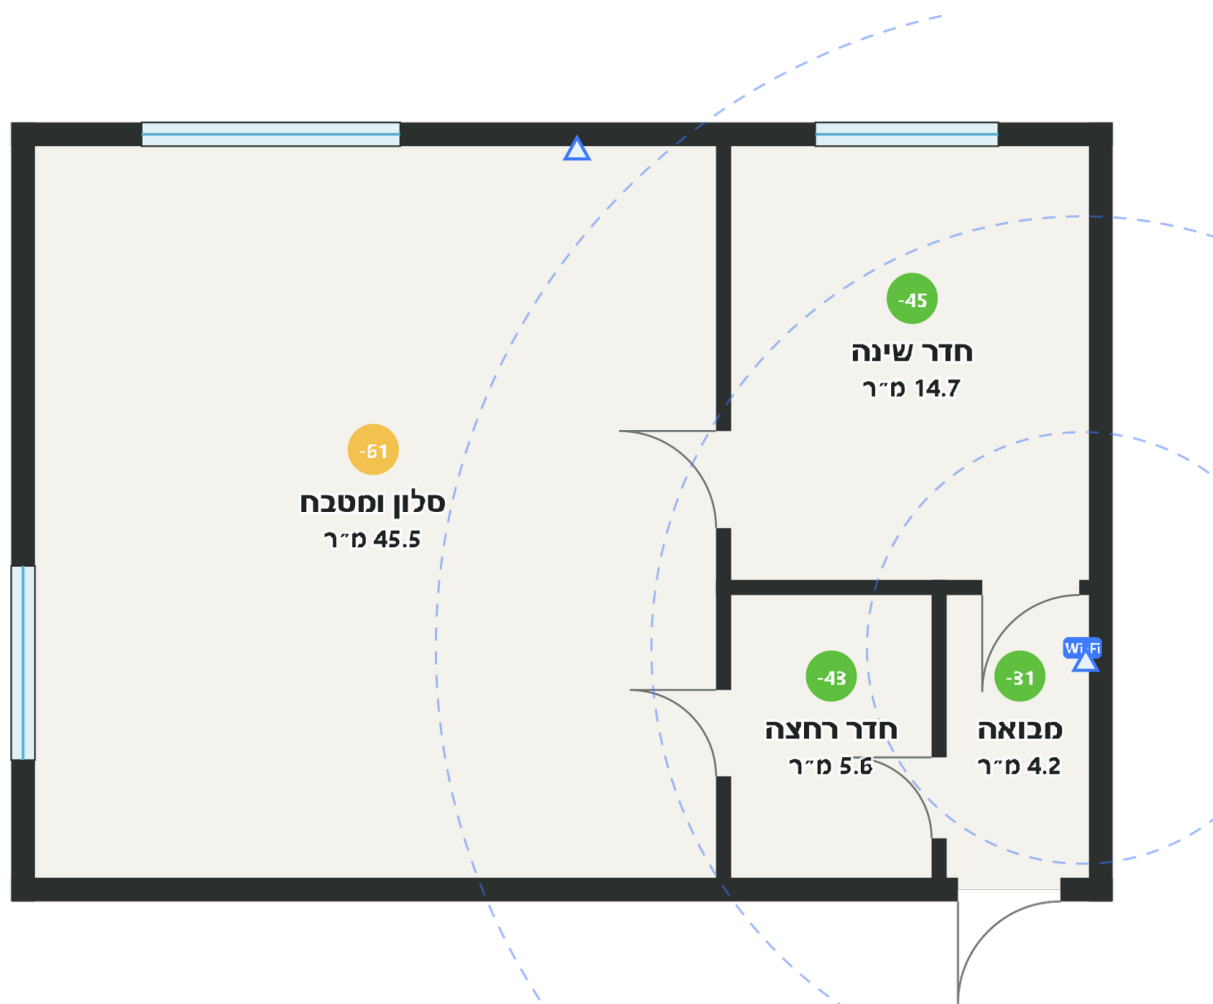

מקרא: משולש — שקע רשת; קו מקווקו — כיסוי Wi-Fi משוער. הכיסוי בפועל נבדק לפי הקירות, ההפרעות והציוד שנבחר. התרשים נבנה מהמודל הדיגיטלי של דירת ההדגמה. הגאומטריה והנקודות נלקחו מהיישום; ביצוע ואישור לנכס מסוים נעשים בנפרד.

חשמל. מעגלי הלוח

3M-2 · פרמטרי חישוב ההדגמה

הנקודות בתוכנית משויכות למעגלים QF1–QF12. הכבלים, האורכים ואמצעי ההגנה נלקחו ממודול המערכות של היישום.

מעגל	ייעוד	כבל	מאמ"ת, A	אורך, מ'	הגנה
QF1	תאורה: סלון ומטבח, חדר שינה	BBΓHr(A)-LS 3×1,5	10	26	מאמ"ת
QF2	תאורה: חדר רחצה ומבואה	BBΓHr(A)-LS 3×1,5	10	18	מאמ"ת
QF3	שקעים: סלון ומטבח	BBΓHr(A)-LS 3×2,5	16	33	מאמ"ת
QF4	שקעים: חדר שינה ומבואה	BBΓHr(A)-LS 3×2,5	16	25	מאמ"ת
QF5	מטבח: אזור עבודה ומכשירים מובנים	BBΓHr(A)-LS 3×2,5	16	17	מאמ"ת
QF6	חדר רחצה: שקעים וחיבורים מוגני לחות	BBΓHr(A)-LS 3×2,5	16	8	מפסק משולב להגנת יתר זרם דלף
QF7	מזגן אינוורטר	BBΓHr(A)-LS 3×2,5	16	14	מפסק משולב להגנת יתר זרם דלף
QF8	מזגן אינוורטר	BBΓHr(A)-LS 3×2,5	16	7	מפסק משולב להגנת יתר זרם דלף
QF9	מכונת כביסה 8 ק"ג	BBΓHr(A)-LS 3×2,5	16	16	מפסק משולב להגנת יתר זרם דלף
QF10	כיריים אינדוקציה	BBΓHr(A)-LS 3×10	40	13	מפסק משולב להגנת יתר זרם דלף
QF11	תנור מובנה	BBΓHr(A)-LS 3×2,5	16	13	מפסק משולב להגנת יתר זרם דלף
QF12	מדיח מובנה 45 ס"מ	BBΓHr(A)-LS 3×2,5	16	15	מפסק משולב להגנת יתר זרם דלף

מפסק משולב מספק הגנה מעומס יתר ומזרם דלף. האורכים והציוד המחושבים בדוגמה אינם מחליפים אישור הנדסי לנכס מסוים.